


5#楼工艺变电所设备及安装工程招标文件 补疑 6

项目编号：2025HAFWZ00905


各投标人：

1、设计图纸中有 4000A/5P 的密集型母线槽，但工程量清单中无，请明确图纸中的 4000A/5P 密集型母线槽是否在本次的报价范围？

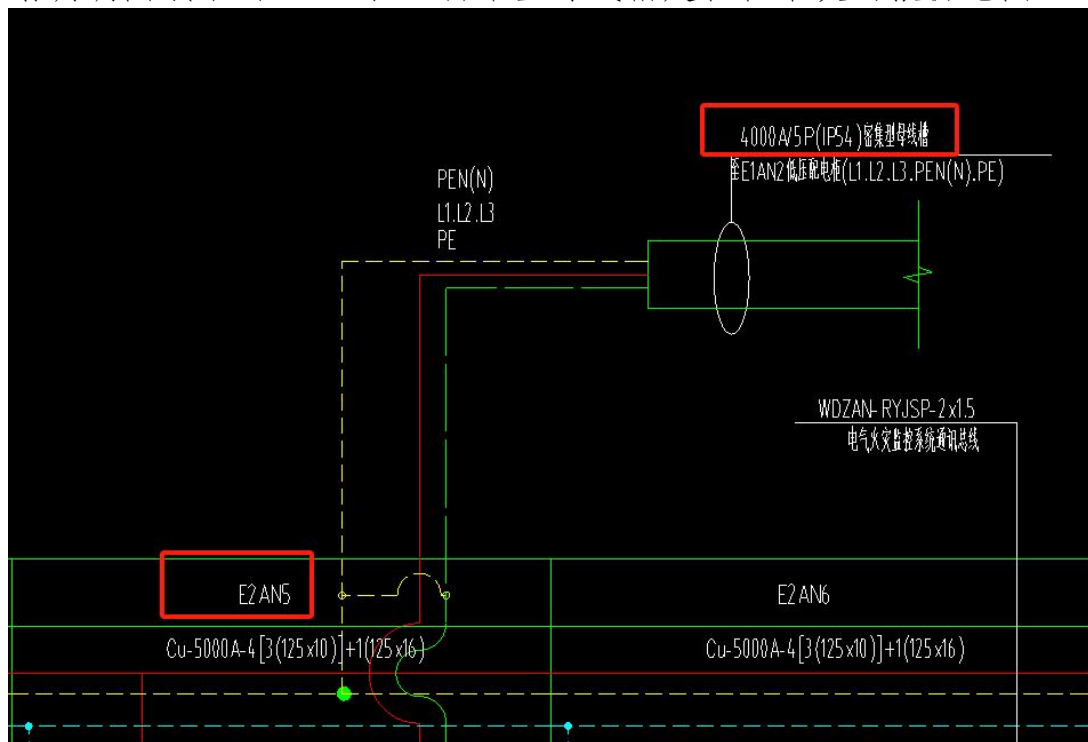


答：在本次报价范围。母线槽配电系统图与平面布置图中型号不一致的，以“12-5#变电所布置(工艺)”平面布置图中 5000A/5P(1KV) 为准。

2、系统中 E1AN4 低压配电柜的 5000A/5P 的母线出线到 E2AN4 低压配电柜，但在 E2AN4 低压配电柜的系统图中未找到对应的母线，请确认图纸是否有误？

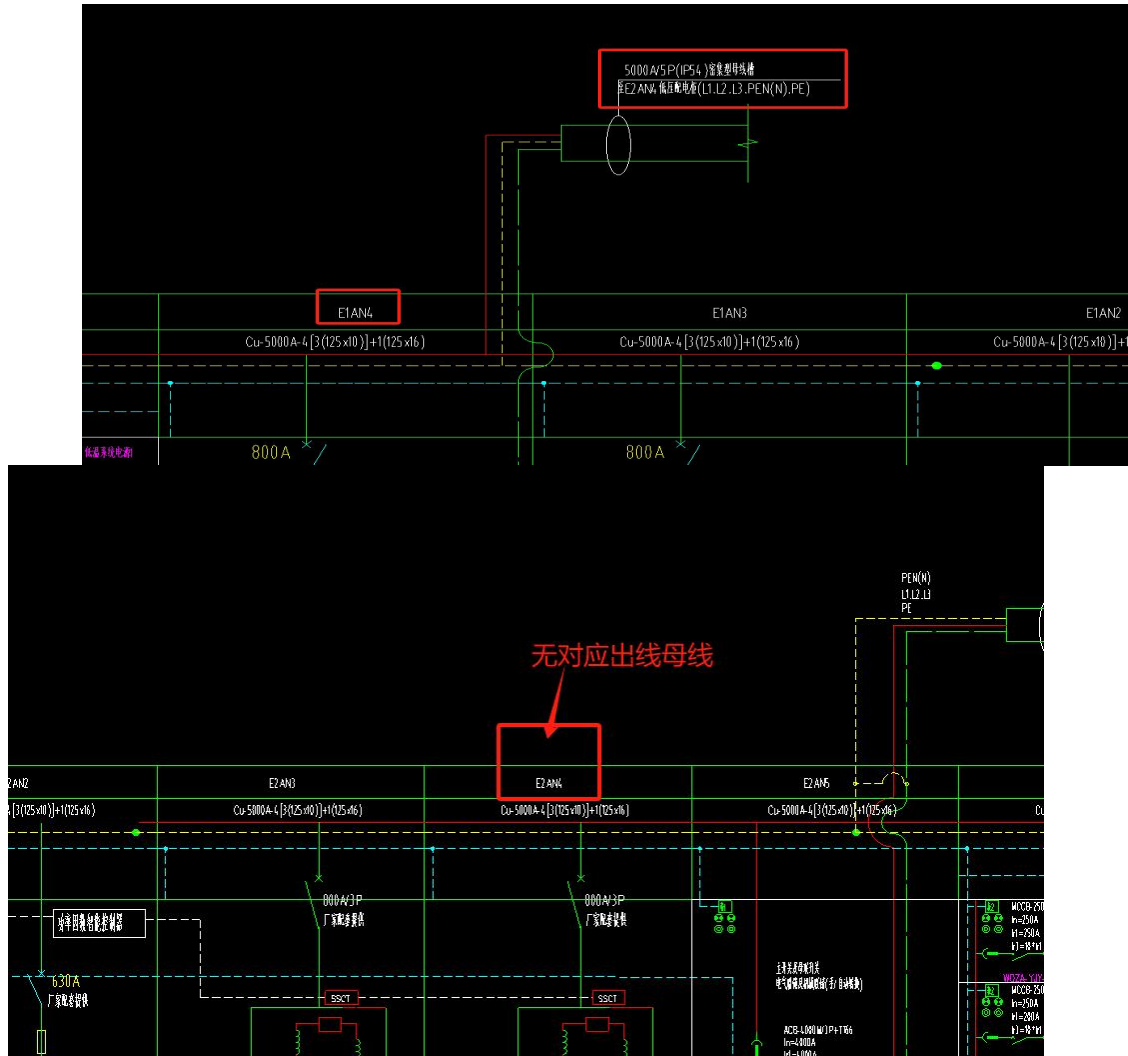

答：低压配电柜 E1AN4 的 5000A/5P 母线出线到 E2AN5。

3、在平面图纸中 E1AN5 低压柜与 E2AN5 低压柜有一条 5000A/5P 的密集型母线槽，但系统图中未见，请问是否为图纸有误？类似情况图纸中有很多，还请明确。

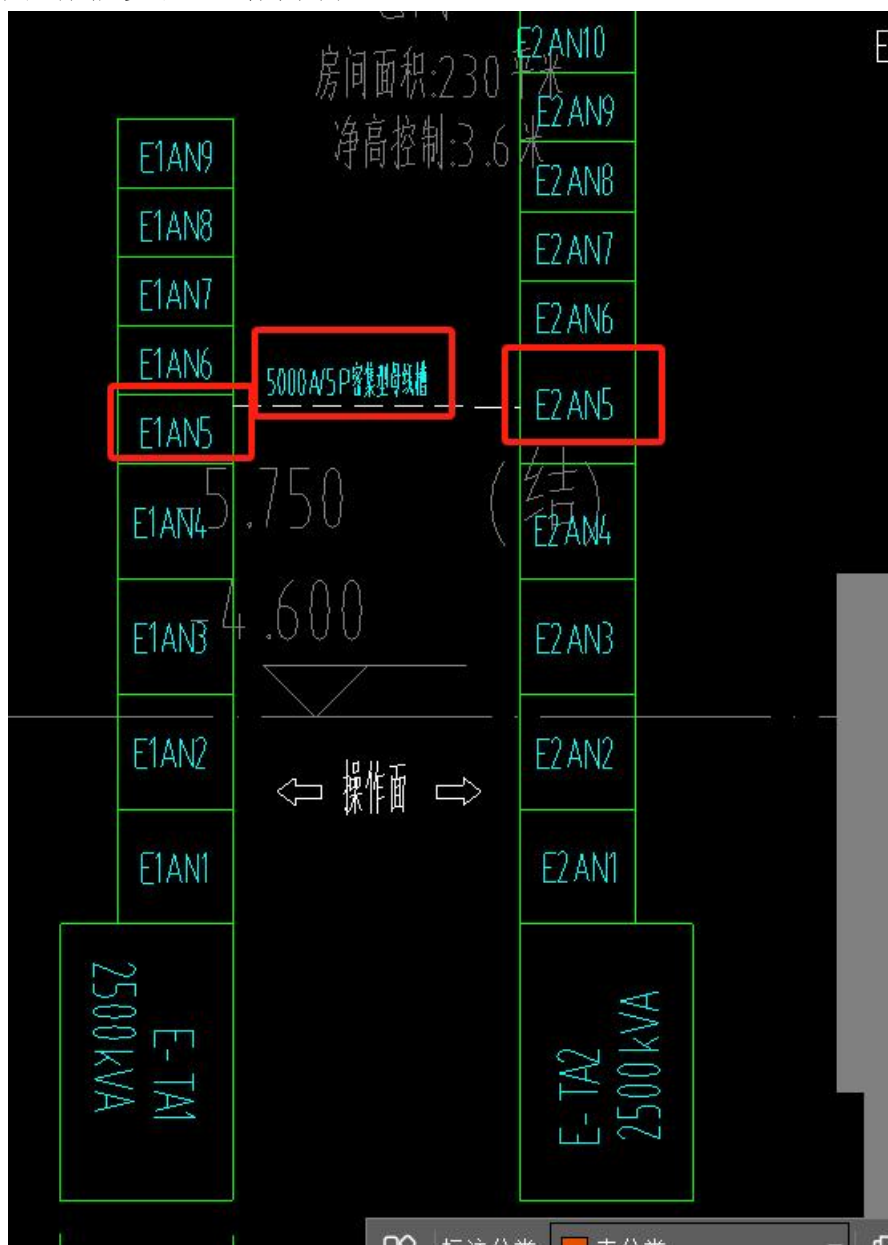

答：联络母线联络出线柜详见系统图，进线柜为出线柜正对面低压柜。进线接口由厂家深化。

5、招标文件中规定最高投标限价 40250000.00 元，按照招标推荐品牌和技术规范书要求进行询价，厂商累计报价已远超招标文件中的控制价，请核实最高投标限价是否合理？

答：经复核，本项目最高投标限价依据《2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）》编制，主要材料价格采用 2025 年第 5 期合肥地区建设工程市场价格信息中除税法计入，信息价没有的材料、设备按照市场询价（除税法）计入，最高投标限价不作调整。

6、投标文件格式“八、投标货物技术性能指标的详细描述”中涉及需要填写品牌及生产厂家、规格及型号及数量，请明确是否按照推荐品牌表中的该项设备材料的所有品牌填写，还是需要在投标时选择 1 个明确的品牌和厂家进行填写？建议中标后在推荐品牌表中进行选择。

公开招标示范文本一货物 2024.1.16

八、投标货物技术性能指标的详细描述

参考格式如下

| 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格及型号 | 数量 |
|------------|---------|-------|----|
| 所投产品详细性能说明 | | | |

答：投标人根据技术规范书中所要求的货物明确所投品牌及型号。

7、技术规范书中有很多地方提到需要提供各类检验或试验报告，请明确是在投标阶段提供还是中标后提供？涉及到的报告非常多，而且扫描件文件非常大，投标阶段提供可能导致文件过大无法上传，建议中标后提供。

6.3 0.4kV 低压柜

(1) 本节内容适用于 0.4kV 进线柜、0.4kV 馈线柜、0.4kV 联络柜、0.4kV 双切柜等开关柜。

(2) 开关柜必须选用知名品牌企业生产的成套开关柜，柜体为低压抽出式开关柜，须提供有效的型式试验报告。

(3) 一次接插件应保证连接的可靠，应满足《JB/T 10323-2016 低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》并提供有效的国内权威机构的试验报告。将主电路插接固定后，从试验位置至接通位置，再返回试验位置为一个循环，以 5 次/min 的频率连续进行 1000 次（不带电情况下）。试验后，插接件动、静触头及导电部件无损伤和变形现象。

(4) 设备柜内母线及绝缘导线技术要求：

1) 母排系统应符合 IEC60439，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。

2) 母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合开关柜的工作电压。

3) 母排应按 IEC431 采用钢性硬拉，高导电的电解铜，铜含量不小于 99.95%，并提供铜排纯度报告。

答：招标文件第五章供货要求“二、技术性能指标”已阐明。

8、根据标书要求 AFP 柜和 SGV 柜推荐品牌为上能电气、盛弘电气、爱科赛博电气、安徽祥雨、武汉优能达、智源电力电子，这些均为国产品牌，但在此项目报价远高于国产其他品牌，甚至略高于合资品牌；为提高产品质量，建议增加合资品牌：爱迪生、康斯坦茨、ABB。

答：不予修改，以招标文件为准。

9、变电所系统图纸中有编号为 E3AN5 的低压柜，清单中无此柜，该柜是否漏项？

答：同 E4AN5 柜，投标人综合考虑报价，标后不予调整。

10、2#变电所中清单编号 WB030402004058 有两台转接柜，但系统图中未见此柜，烦请给与提供 转接柜 的系统图？

答：转接柜以“12-5#变电所布置(工艺)”平面布置图中为准，柜内配置根据现场需要配置。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：聚变新能(安徽)有限公司

地 址：安徽省合肥市庐阳区谭岗路与三国城路交叉口东北 360 米合

肥综合性国家科学中心能源研究院

联系人：刘老师

电 话：13966391800

代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六
楼

联系人：张工

联系方式：0551-66223831、66223930

2025 年 5 月 22 日